

## 接地端子の追加について

拝 啓

貴社益々ご清栄の段、お喜び申し上げます。

日頃より弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび弊社では、下記に記載した機種について、接地端子を追加する仕様変更を実施致します。

尚、本変更に伴う機種名の変更及び価格の変更はございません。

今後も弊社製品について、なお一層のご最良を賜ります様よろしくお願い申し上げます。

敬 具

### 1. 仕様変更対象機種

対象機種① : 別表①掲載機種を参照願います。

対象機種② : 別表②掲載機種を参照願います。

### 2. 変更理由

- ・接地端子追加によるグレードの向上
- ・お客様のご要望による機能追加

### 3. 変更内容

対象機種①端子台位置の変更(別表①参照)及び接地端子の追加(別表①参照)

対象機種②接地端子の追加(別表②参照)

### 4. 切替時期

- ① 平成 29 年 10 月より、対象機種①(別表①掲載機種)について、接地端子追加の準備段階として **端子台位置の変更**を、各機種在庫が無くなり次第、順次実施致します。
- ② 平成 30 年 2 月(予定)より、対象機種①②(別表①②掲載機種)について **接地端子の追加**を各機種在庫が無くなり次第、順次実施致します。

### 5. 注記

今回の接地端子追加にともなう価格の改定、寸法の変更はございません。

注) 対象機種①については、**端子台位置の変更**(別表①参照)がございます。

今件に関するお問い合わせにつきましては、弊社営業部までお願いします。

株式会社 福田電機製作所


〒335-0034 埼玉県戸田市笹目 7 丁目 6 番 36

TEL:048-449-6331/FAX:048-449-6333

## 対象機種①

別表①

型式	電圧	容量	品番
FE 2 1	200V系/100V系	50VA、100VA	FE 2 1-50、FE 2 1-100
FE 4 1	400V系/100V系	50VA、100VA	FE 4 1-50、FE 4 1-100
FE 4 2	400V系/200V系	50VA、100VA	FE 4 2-50、FE 4 2-100
FE 1 1	100V系/100V系	50VA、100VA	FE 1 1-50、FE 1 1-100
FE 2 2	200V系/200V系	50VA、100VA	FE 2 2-50、FE 2 2-100
FE 1 2 4	100V系/24V	48VA、72VA	FE 1 2 4-48、FE 1 2 4-72
FE 2 2 4	200V系/24V	48VA、72VA	FE 2 2 4-48、FE 2 2 4-72
SA 2 1	200V系/100V	100VA~300VA	SA 2 1-100~SA 2 1-300

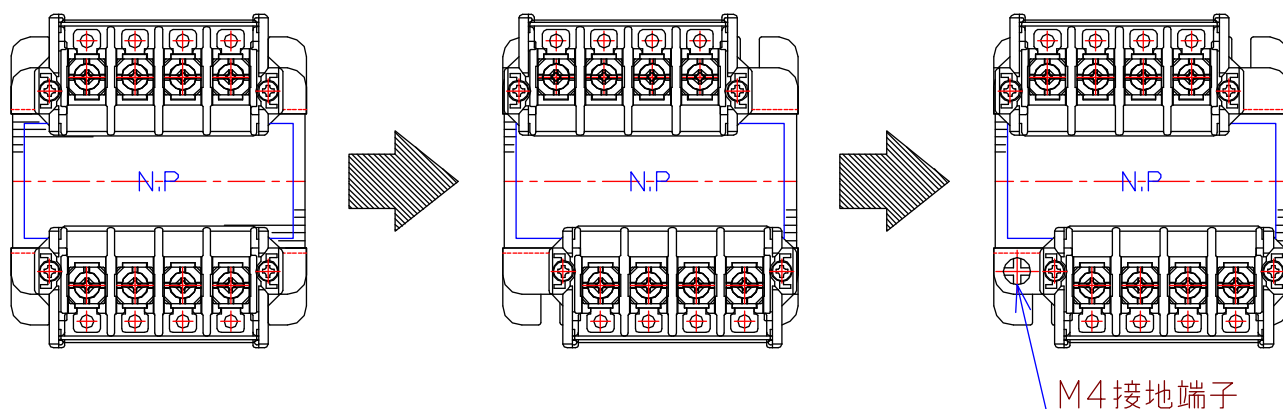

【変更前】

【端子台位置変更後】

【接地端子追加後】

※SAシリーズの場合、端子台は片側となります。


### 切替時期

- ① 対象機種①(別表① 掲載機種)について、平成 29 年 10 月より接地端子追加の準備段階として端子台位置の変更を各機種在庫が無くなり次第、実施致します。
- ② 対象機種①(別表① 掲載機種)について、平成 30 年 2 月(予定)より接地端子の追加を各機種在庫が無くなり次第、順次実施致します。

## 対象機種②

別表②

型式	電圧	容量	品番
FE21	200V系/100V系	FE21 150VA~6kVA	FE21-150~FE21-6K
		FE21A 6kVA	FE21A-6K
FE41	400V系/100V系	FE41 150VA~6kVA	FE41-150~FE41-6K
		FE41A 6kVA	FE41A-6K
FE42	400V系/200V系	FE42 150VA~6kVA	FE42-150~FE42-6K
		FE42A 6kVA	FE42A-6K
FE11	100V系/100V系	200VA~3kVA	FE11-200~FE11-3K
FE22	200V系/200V系	200VA~3kVA	FE22-200~FE22-3K
FE124	100V系/24V	120VA~480VA	FE124-120~FE124-480
FE224	200V系/24V	120VA~480VA	FE224-120~FE224-480
LW2010	200V系/200V-100V	3kVA、5kVA	LW2010-3K、LW2010-5K
LW2115	210V系/210V-105V	3kVA、5kVA	LW2115-3K、LW2115-5K
SA21	200V系/100V	500VA~10kVA	SA21-500~SA21-10K
3FE	400V系/200V系	3FE 500VA~6kVA	3FE-4205~3FE-426K
		3FEA 6kVA	3FEA-426K
V2010	200V系/100V	3kVA、5kVA	V2010-3K、V2010-5K
V2115	210V系/105V	3kVA、5kVA	V2115-3K、V2115-5K
VW2020	200V系/200V-100V	3kVA、5kVA	VW2020-3K、VW2020-5K
VW2121	210V系/210V-105V	3kVA、5kVA	VW2121-3K、VW2121-5K
ST2010	200V系/100V	3kVA、5kVA	ST2010-3K、ST2010-5K
ST2115	210V系/105V	3kVA、5kVA	ST2115-3K、ST2115-5K
SW2020	200V系/200V-100V	5kVA	SW2020-5K
SW2121	210V系/210V-105V	5kVA	SW2121-5K

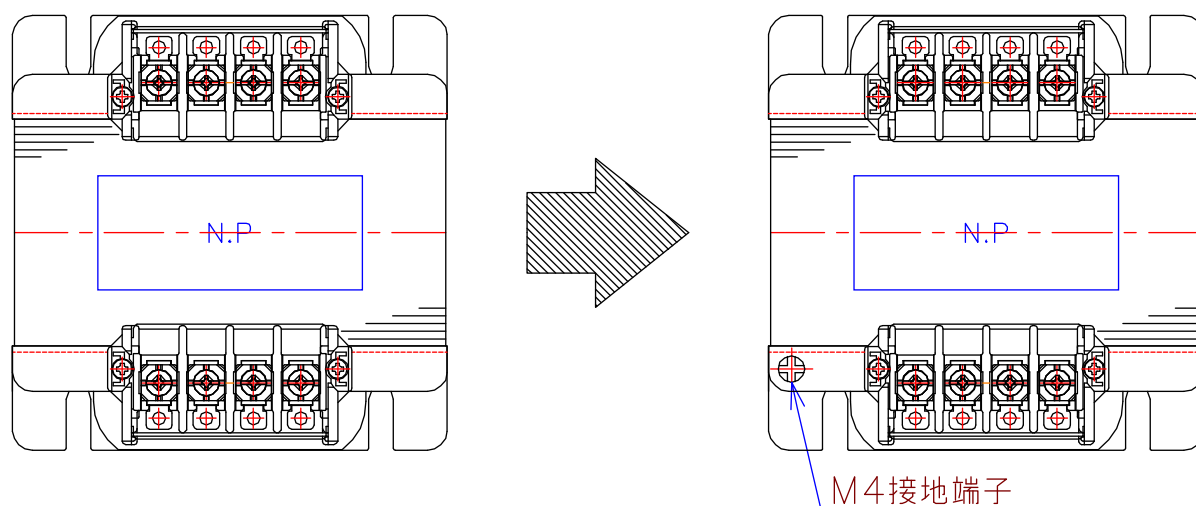

【変更前】

【接地端子追加後】

※SAシリーズの場合、端子台は片側となります。

### 切替時期

対象機種②(別表② 掲載機種)について、平成30年2月(予定)より接地端子の追加を各機種在庫が無くなり次第、順次実施致します。

※ SAシリーズを除いた7.5kVA及び10kVAには接地端子は従来より設けてあります。